



16.06.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27 ноября 2015 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162130, РОССИЯ, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38
тел./факс (817-33) 2-37-50, E-mail: sokol@fbuz35.ru <<mailto:sokol@fbuz35.ru>>

БЕЛП

М.И. Якуничева
И.И. Якуничева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 17-02-02-4646 от 16 июня 2017 года

Заявитель: *06 17*

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах

Адрес заявителя:

г. Сокол ул. Набережная Свободы 38

Наименование образца (пробы):

Вода нецентрализованного водоснабжения

Объект надзора:

Администрация Харовского муниципального района, г.Харовск,
Октябрьская площадь, д.3

Место отбора, адрес:

Харовский р-н, д. Сорожино, д.у Дома культуры, колодец общего
пользования

НД на отбор:

ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012
"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

8 июня 2017 г. в 11 ч. 50 мин.

Ф.И.О., должность
отобравшего пробу:

гл.специалист-эксперт Якуничева Е.И.

Дата и время доставки пробы:

8 июня 2017 г. в 15 ч. 30 мин.

Условия транспортировки:

Термоконтэйнер

Нд на соответствие которым
проводилось испытание:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Цель исследования:

госнадзор

Даты проведения испытаний:

с 15 ч. 40 мин. 8 июня 2017 г. по 16 июня 2017 г.

Код образца

17-02-02-4646

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 3 баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	11,5 ± 2,3 градусы	не более 30 градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 3,5 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Жесткость общая	5,4 ± 0,8 °Ж	не более 10 °Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная	6,1 ± 0,6 мг/л	не более 7 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
РН	7,15 ± 0,2 един. рН	от 6(вкл) до 9(вкл) един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	1034 ± 103,4 мг/л	не более 1500 мг/л	ГОСТ 18164-72
Нитраты	21,7 ± 3,3 мг/л	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
Сульфаты	80 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	14,6 ± 4,4 мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

Испытание пробы водоснабжения по П
1 Вологодской области, Вологодской,
Вожегодской, Сямженской,
Харовской, Верховажской районов

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	не обнаружено БОЕ/100 мл	не допускается БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	30 КОЕ в 1 мл	не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	44 КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01


Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

инженер _____ Т.В.Шестерикова

зам.руководителя ИЛЦ _____ Г.Н.Шкуратова

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

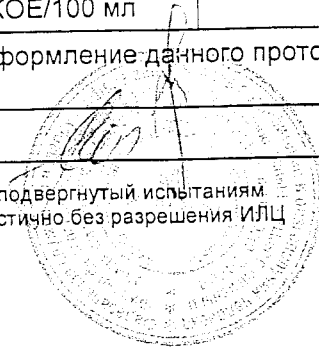

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Орган инспекции

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № RA.RU.710081 выдан 04 апреля 2016 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.07.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162130, РОССИЯ, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38
тел./факс (817-33) 2-37-50, E-mail: sokol@fbuz35.ru <<mailto:sokol@fbuz35.ru>>

**Экспертное заключение по протоколу испытаний
№ 17-02-02-4646 от 16 июня 2017 года**

Исследована проба Вода нецентрализованного водоснабжения.

Проба исследовалась на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников".


Проба **не отвечает** требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по показателям: Общие колиформные бактерии.

Проба **отвечает** требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по показателям: Запах, Цветность, Мутность, Жесткость общая, Окисляемость перманганатная, РН, Сухой остаток, Нитраты, Сульфаты, Хлориды, Колифаги, Общее микробное число, Термотолерантные колиформные бактерии.

Зам.технического директора



Г.Н.Шкуратова

Данное заключение без протокола недействительно